

VYKUROVACIE SYSTÉMY

2024

*Ročná hodnotiaca správa podľa § 6 ods. 6 zákona č. 314/2012 Z.z.
o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných
systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov*

Vypracoval:
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Schválil:
Michal Ilovič
riaditeľ odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania

Jún 2025

Obsah

1. ÚVOD	3
2. LEGISLATÍVNY RÁMEC	3
3. PREDMET A ŠTRUKTÚRA HODNOTENIA	4
3.1. PREDMET HODNOTENIA	4
3.2. ŠTRUKTÚRA HODNOTENIA	4
4. SPRÁVY Z KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ	7
4.1. SPRÁVY Z KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV	7
4.2. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ	8
5. PREHĽAD A VYHODNOTENIE ÚDAJOV O VYKUROVACÍCH SYSTÉMOCH	9
5.1. VYKUROVACIE SYSTÉMY S KOTLAMI NA TUHÉ A TEKUTÉ PALIVÁ	9
5.2. VYKUROVACIE SYSTÉMY S KOTLAMI NA TUHÉ A TEKUTÉ PALIVÁ V BUDOVÁCH VEREJNEJ SPRÁVY	11
6. PREHĽAD A VYHODNOTENIE ÚDAJOV O KOTLOCH VO VYKUROVACÍCH SYSTÉMOCH	13
6.1. ROZDELENIE KONTROLOVANÝCH KOTLOV PODĽA VÝKONU	13
6.2. ROZDELENIE KONTROLOVANÝCH KOTLOV PODĽA VÝROBCOV	14
6.3. KOTLY S NEVYHOVUJÚCOU ÚČINNOSŤOU	15
6.4. POSÚDENIE VÝKONU KOTLA VZHĽADOM NA POTREBU TEPLA BUDOVY	16
6.5. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE	16
7. VYHODNOTENIE SPRÁV Z PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV	17

1. ÚVOD

Podľa § 6 ods. 6 zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2012 Z. z.“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo“) vypracuje zo správ z kontroly vykurovacích systémov (ďalej len „VS“) odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu za predchádzajúci rok. Ministerstvo môže poveriť výkonom tejto činnosti ním zriadenú osobu.

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky vypracúva zo správ z kontroly odovzdaných oprávnenými osobami hodnotiacu správu Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“), ktorá má túto činnosť uvedenú v zriaďovacej listine.

SIEA bolo za rok 2024 doručených celkom 301 správ z kontroly VS, ktoré boli vykonané v priebehu roku 2024. Správy z kontroly VS zaslalo 29 oprávnených osôb.

2. LEGISLATÍVNY RÁMEC

V legislatíve SR problematiku pravidelnej kontroly VS, vrátane odbornej prípravy odborne spôsobilých osôb upravuje zákon č. 314/2012 Z. z.. Zákon č. 314/2012 Z. z. bol v roku 2024 novelizovaný zákonom číslo 143/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, ktorá novela nadobudla účinnosť 1. 8. 2024. Novelizované boli ustanovenia, týkajúce sa dozoru nad dodržiavaním povinností podľa zákona o kontrole KS, priestupkov a pokút, keď právomoc bola prenesená zo Slovenskej obchodnej inšpekcie na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Na zákon č. 314/2012 Z. z., ktorý predstavuje základný legislatívny rámec pre oblasť kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov na území Slovenskej republiky, nadväzujú vykonávacie predpisy:

- vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu skúšky, priebehu skúšky, činnosti a zložení skúšobnej komisie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a pravidelnej kontroly klimatizačných systémov;
- vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému.

3. PREDMET A ŠTRUKTÚRA HODNOTENIA

3.1. PREDMET HODNOTENIA

Predmetom hodnotenia správ z pravidelnej kontroly VS je získanie prehľadu o stave vykurovacích systémov kontrolovaných v roku 2024 v Slovenskej republike a to na základe informácií uvedených v zaslaných správach z kontroly.

Pravidelné kontroly VS sa v zmysle § 1 ods. 2 písm. a) vykonávajú pre vykurovacie systémy s celkovým účinným menovitým tepelným výkonom väčším ako 70 kW.

Výnimky pre budovy, v ktorých nie je potrebné vykonávať pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov sú uvedené v § 1 ods. 3 zákona č. 314/2012 Z. z..

3.2. ŠTRUKTÚRA HODNOTENIA

Východiskom pre zostavenie štruktúry hodnotenia bol obsah správy z kontroly, ustanovený v § 6 ods. 3 zákona:

- a) postup vykonania pravidelnej kontroly,
- b) použité výpočty,
- c) výsledky z pravidelnej kontroly a návrh opatrení na úsporu energie v kontrolovanom vykurovacom systéme alebo klimatizačnom systéme s ohľadom na hospodárne vynaloženie finančných prostriedkov na realizáciu navrhnutých opatrení na úsporu energie,
- d) dátum a miesto vykonania kontroly,
- e) identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 7 ods. 2 písm. a)
- f) technické údaje kontrolovaného vykurovacieho systému,
- g) meno, priezvisko a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
- h) dátum a miesto vyhotovenia správy z kontroly,
- i) iné dôležité údaje alebo zistenia.

Súčasťou vyhodnotenia za rok 2024 sú aj údaje o:

- správach z pravidelnej kontroly vykurovacích systémov,
- oprávnených osobách, ktoré agentúre predložili správy z kontroly,
- odbornej príprave odborne spôsobilých osôb.

Použitá štruktúra, zostavená s dôrazom na technické parametre a charakteristiky kontrolovaných vykurovacích systémov vrátane zariadení na výrobu tepla, najmä zariadení, ktoré vyrábajú teplo s využitím spaľovania palív, umožňuje ich hodnotenie podľa nasledovných údajov:

- výkon zariadenia,
- výrobca zariadenia,
- kategória budovy, v ktorej je zariadenie umiestnené s členením na verejné a iné budovy,
- účinnosť zariadenia.

Napriek tomu, že vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z. stále nebola uvedená do súladu s aktuálnym znením zákona č. 314/2012 Z. z., odborne spôsobilé osoby hodnotili aj kotly, ktoré vyrábajú teplo

s využitím elektrického odporového vykurovania a aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie prostredníctvom tepelného čerpadla.

A. Výkon kotla

Pre potreby analýzy kontrolovaných kotlov z hľadiska ich menovitého výkonu, boli na základe používaných výkonových rozsahov kotlov a predpisov platných pre hodnotenie účinností kotlov, vybrané nasledovné výkonové kategórie:

- do 100 kW,
- od 100 kW vrátane.

B. Výrobca kotla

Na základe správ z kontroly je možné priebežne vyhodnotiť zastúpenie jednotlivých výrobcov kotlov v nevýrobných budovách.

C. Kategória budovy

Pri určovaní umiestnenia kotla, sa využíva členenie budov podľa § 3 ods. 5 zákona č. 555/2005 Z. z.:

1. rodinné domy,
2. bytové domy,
3. administratívne budovy,
4. budovy škôl a školských zariadení,
5. budovy nemocníc,
6. budovy hotelov a reštaurácií,
7. športové haly a iné budovy určené na šport,
8. budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
9. ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

D. Verejné budovy

Hodnotiaca správa obsahuje aj špecifické údaje o vykurovacích systémoch v budovách, ktoré vlastní alebo prevádzkujú subjekty verejnej správy, a to:

- ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej aj „ÚOŠS),
- iné organizácie verejnej správy.

E. Účinnosť kotla

V rámci hodnotenia boli porovnávané hodnoty skutočných účinností kontrolovaných kotlov s hodnotami účinností, ustanovenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Hodnoty účinností kotlov v závislosti od výkonu kotla, druhu paliva a technického prevedenia kotla (kondenzačný/nekondenzačný) sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Tabuľka č. 3-1: Minimálna účinnosť kotlov s výkonom od 20 do 100 kW¹

Minimálna účinnosť kotla (%)								
Tekuté palivo			Tuhé palivo					
Zemný plyn, propán-bután	Ostatné	Kondenzačný kotol	Biomasa	Koks	Brikety	Čierne uhlie	Hnedé uhlie triedené	Hnedé uhlie netriedené
89	83	93	71	73	71	72	70	66

Tabuľka č. 3-2: Minimálna účinnosť kotlov s výkonom od 100 kW vrátane²

Účinnosť kotla (%)	Palivo / druh kotla		Výkon kotla (kW)			
			Od 100 do 500 vrátane	Od 500 do 3 000 vrátane	Od 3 000 do 6 000 vrátane	Od 6 000 do 20 000 vrátane
	Plynné palivo	Štandardný kotol	87	88	88	89
		Nízkoteplotný kotol uvedený do prevádzky po 31.12.2008	91	92	-	-
		Kondenzačný kotol	93	94	-	-
		Kondenzačný kotol uvedený do prevádzky po 31.12.2008	96	97	-	-
	Tuhé palivo	Biomasa	69	70	72	75
		Koks	72	-	-	-
		Brikety	69	70	-	-
		Čierne uhlie	70	72	75	78
		Hnedé uhlie triedené	68	69	71	72
		Hnedé uhlie netriedené	64	65	68	73

¹ Príloha č. 2 k vyhláške č. 422/2012 Z. z.

² Upravené podľa tabuľky č. 3 prílohy č. 1 k vyhláške č. 328/2005 Z. z. v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z.

4. SPRÁVY Z KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

4.1. SPRÁVY Z KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

Za rok 2024 bolo agentúre doručených celkom 301 správ z kontroly vykurovacích systémov od 29 oprávnených osôb, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 752 kotlov a 129 tepelných čerpadiel využívaných aj na vykurovanie.

Tabuľka č. 4-1: Prehľad oprávnených osôb, ktoré vykonali kontrolu a zaslali správu z kontroly

P.č.	Oprávnená osoba	Počet kotlov	Počet správ
1	Adam Žák	8	2
2	AJUVA Š+S s.r.o.	30	11
3	Balgas s.r.o.	5	3
4	BYTERM SK s. r. o.	16	8
5	EkoEnergy-Group s.r.o.	111	30
6	Elemen, s.r.o.	1	1
7	Eneco s. r. o.	31	12
8	Ing. Anton Novák	2	1
9	Ing. Ivan Sečanský	62	24
10	Ing. Ľuboš Priščák	20	8
11	Ing. Marek Pažitný	46	46
12	Ing. Michal Kontšek - Kterm	7	2
13	Ing. Milan Kosmeľ	74	25
14	Ing. Roman Uhrin	24	7
15	Ing. Vladimír Zubričanák	45	18
16	Ľuboš Kollár	4	4
17	MARTVAN s.r.o.	3	1
18	Milan Ftáček PREMONT - MF	4	2
19	Miroslav Ondruš - AMPO	26	12
20	Národná energetická spoločnosť a.s.	13	5
21	PLYN CHECK s.r.o.	17	8
22	Region TZB, spol. s.r.o.	15	6
23	Rekont SK, s.r.o.	7	3
24	RE-Tech servis s. r. o.	9	4
25	Technická inšpekcia a.s.	12	5
26	Termea, spol. s.r.o.	58	18
27	TOM EPOS s.r.o.	50	17
28	TPZ-S, s.r.o.	37	11
29	Výskumný ústav vzduchotechniky s. r. o.	15	7
Celkový súčet		752	301

Rok výroby nebol uvedený pri 130-tich kotloch, ktoré boli predmetom kontroly.

Z celkového počtu 752 kotlov bolo identifikovaných:

- 11 kotlov starších ako 30 rokov,
- 96 kotlov starších ako 20 rokov,
- 165 kotlov starších ako 15 rokov,
- 149 kotlov starších ako 10 rokov,

- 215 kotlov mladších ako 10 rokov.

4.2. ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky organizuje skúšky odbornej spôsobilosti a aktualizáciu odbornú prípravu SIEA, ktorá má tieto činnosti uvedené v zriaďovacej listine.

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacieho systému zabezpečuje agentúra v zmysle vyhlášky MH SR č. 44/2013 Z. z.. Skúška odbornej spôsobilosti sa uskutočnila 5. januára 2024, pričom boli prihlásení 5 záujemcovia, z ktorých 2 uspeli.

Aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 9 ods. 2 zákona pre odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti pravidelnej kontroly vykurovacích systémov, ktorá sa konala v termíne 23.10.2024, absolvovalo 32 účastníkov.

5. PREHĽAD A VYHODNOTENIE ÚDAJOV O VYKUROVACÍCH SYSTÉMOCH


5.1. VYKUROVACIE SYSTÉMY S KOTLAMI NA TUHÉ A TEKUTÉ PALIVÁ

Prehľad kontrolovaných vykurovacích systémov a kotlov podľa druhu paliva a kategórií budov, v ktorých sú umiestnené, je uvedený v **tabuľke č. 5-1**.


Tabuľka č. 5-1: Rozdelenie vykurovacích systémov a kotlov, ktoré sú ich súčasťou, podľa spaľovaného paliva a kategórie budovy, v ktorej je vykurovací systém umiestnený

Kategória budovy	Palivo	Počet správ	Počet kotlov	Počet tepelných čerpadiel	Celkový výkon [kW]
Administratívne budovy	Elektrina	3	-	101	3 055,00
	Zemný plyn	71	196	-	28 659,50
Budovy hotelov a reštaurácií	Elektrina	1	-	15	257,01
	Zemný plyn	5	12	-	3 365,00
Budovy nemocníc	Zemný plyn	12	35	-	16 974,00
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	Čierne uhlie	2	2	-	175,00
	Elektrina	1	-	13	221,80
	Zemný plyn	51	68	-	15 528,00
Budovy škôl a školských zariadení	Zemný plyn	11	16	-	3 480,30
Bytové domy	Zemný plyn	131	394	-	33 048,16
Ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu	Zemný plyn	12	24	-	5 180,30
Športové haly a iné budovy určené pre šport	Zemný plyn	1	5	-	4 060,00
Celkový súčet		301	752	129	114 004,07

Z vyššie uvedenej tabuľky vyplýva, že v roku 2024 boli vykurovacie systémy kontrolované odborne spôsobilými osobami v ôsmich z deviatich kategórií.

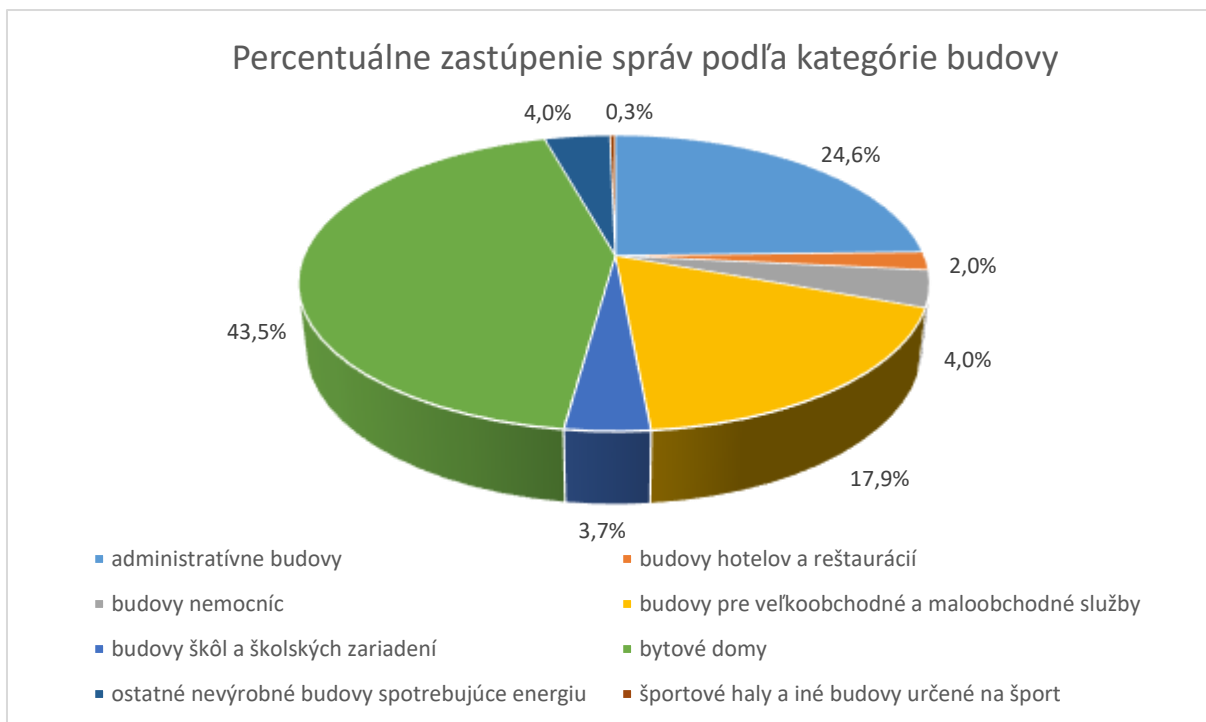

Graf č. 5-1: Podiel počtu správ z kontroly vykurovacích systémov v jednotlivých kategóriách budov

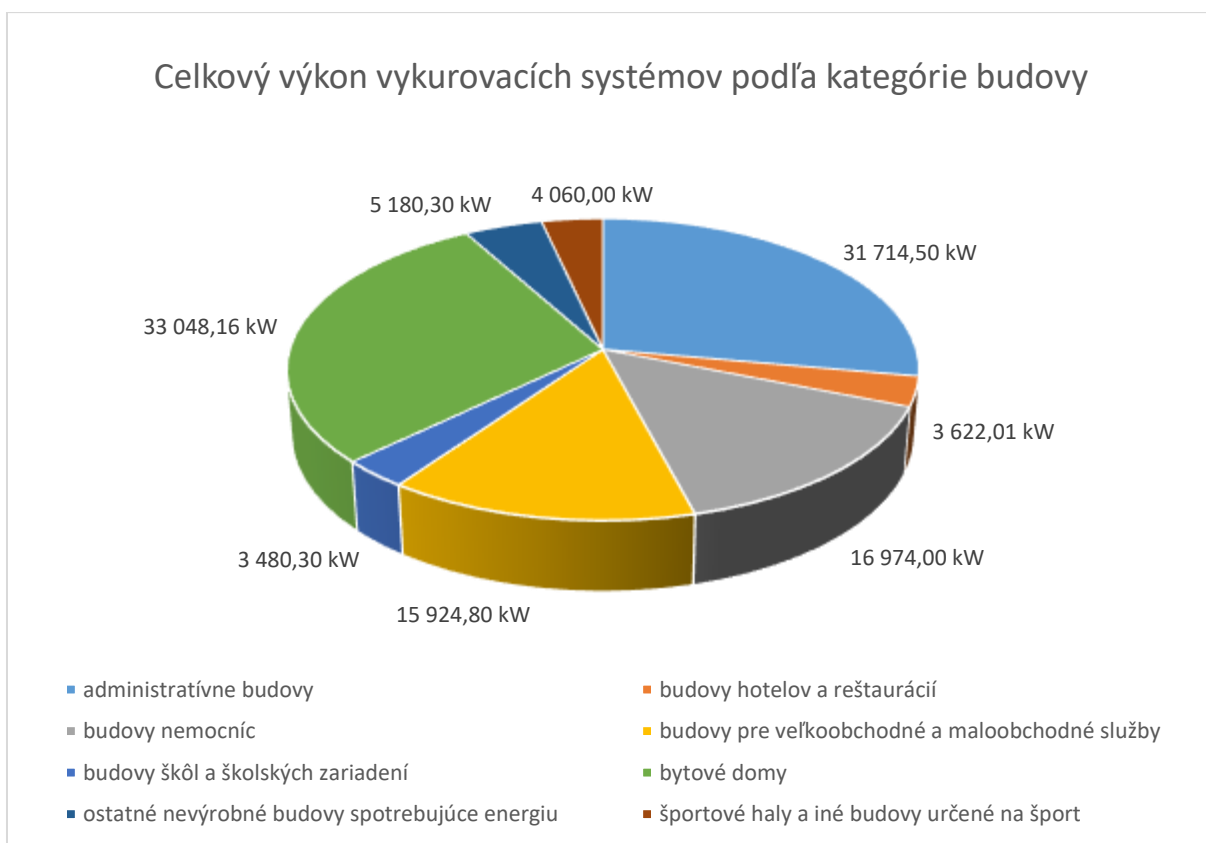

Graf č. 5-2: Celkový výkon vykurovacích systémov v jednotlivých kategóriách budov


5.2. VYKUROVACIE SYSTÉMY S KOTLAMI NA TUHÉ A TEKUTÉ PALIVÁ V BUDOVÁCH VEREJNEJ SPRÁVY

Základné rozdelenie vykurovacích systémov a kotlov, ktoré sú ich súčasťou, v budovách verejnej správy, kontrolovaných v roku 2024, je uvedené v tabuľke č. 5-2. Spolu bolo v budovách verejnej správy kontrolovaných 61 vykurovacích systémov, ktorých súčasťou je 139 kotlov. Uvedené predstavuje 20,27 % (7,64 % tvorí ÚOŠS a 12,62 % tvoria ostatné verejné budovy) z celkového počtu 301 vykurovacích systémov. Vzhľadom na inštalovaný výkon predstavuje táto skupina asi 21 % celkového výkonu.


Tabuľka č. 5-2: Prehľad vykurovacích systémov a kotlov umiestnených v budovách verejnej správy, ktoré boli predmetom kontroly

Kategória budovy	Druh verejnej budovy	Palivo	Počet správ	Počet kotlov	Celkový výkon [kW]
Administratívne budovy	Ostatné	Zemný plyn	19	46	2 658,00
	ÚOŠS		21	48	8 529,00
Budovy nemocníc	Ostatné	Zemný plyn	3	9	2 881,00
	ÚOŠS		1	2	1 150,00
Budovy škôl a školských zariadení	Ostatné	Zemný plyn	11	16	3 480,30
Bytové domy	Ostatné	Zemný plyn	1	4	192,00
	ÚOŠS		1	2	92,00
Ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu	Ostatné	Zemný plyn	3	7	565,90
Športové haly a iné budovy určené pre šport	Ostatné	Zemný plyn	1	5	4 060,00
Celkový súčet			61	139	23 608,20

Percentuálne rozdelenie vykurovacích systémov podľa počtu a podľa výkonu na základe umiestnenia v jednotlivých kategóriách budov je znázornené na grafoch č. 5-3 a 5-4.

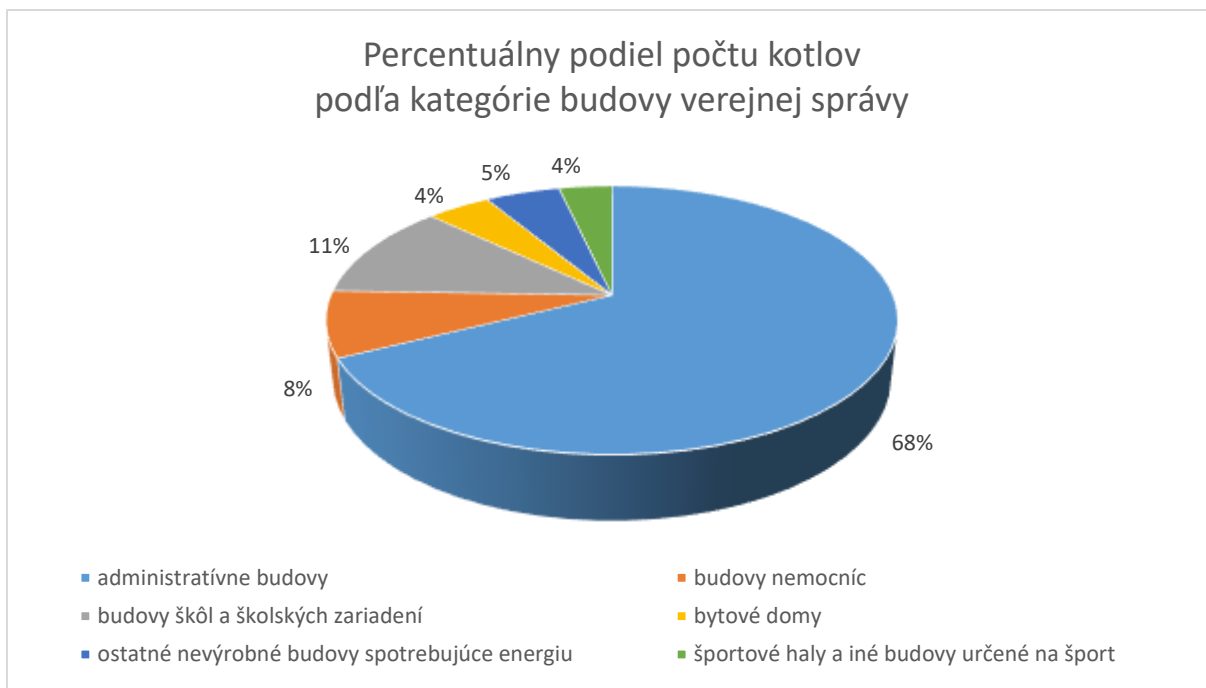

Graf č. 5-3: Počet kotlov v jednotlivých kategóriách budov verejnej správy vyjadrený v percentách

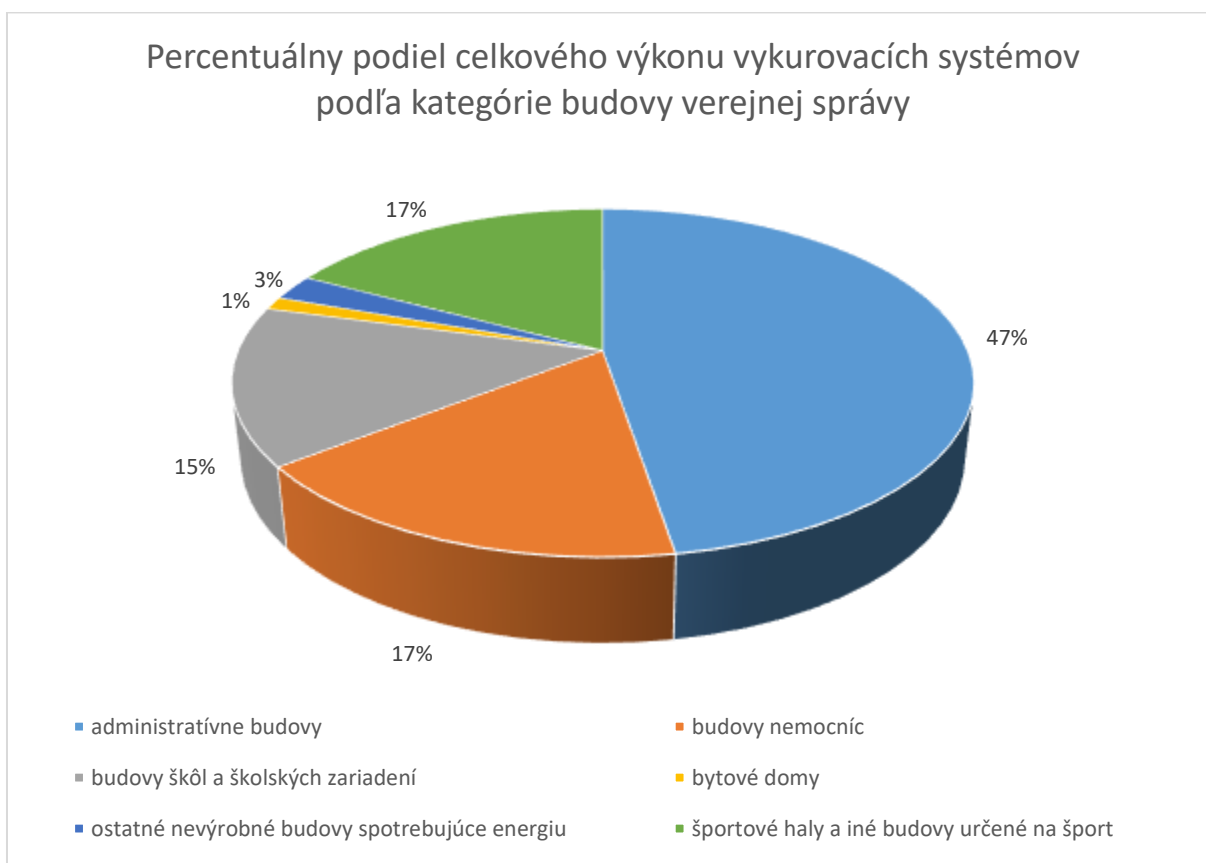


Obr. č. 5-4: Podiel celkového výkonu vykurovacích systémov v jednotlivých kategóriách budov verejnej správy

6. PREHĽAD A VYHODNOTENIE ÚDAJOV O KOTLOCH VO VYKUROVACÍCH SYSTÉMOCH

6.1. ROZDELENIE KONTROLOVANÝCH KOTLOV PODĽA VÝKONU

Z celkového počtu 752 kotlov bolo v roku 2024 kontrolovaných 512 kotlov s výkonom do 100 kW. Sumárny výkon tejto kategórie kotlov je 29 833,76 kW, čo predstavuje len 27 % celkového výkonu. Počet kotlov vo výkonovej kategórii do 100 kW pritom tvorí 68 % z celkového počtu kotlov.

Rozdelenie kotlov do výkonových kategórií podľa počtu a podľa výkonu je znázornené na grafoch č. 6-1 a 6-2.

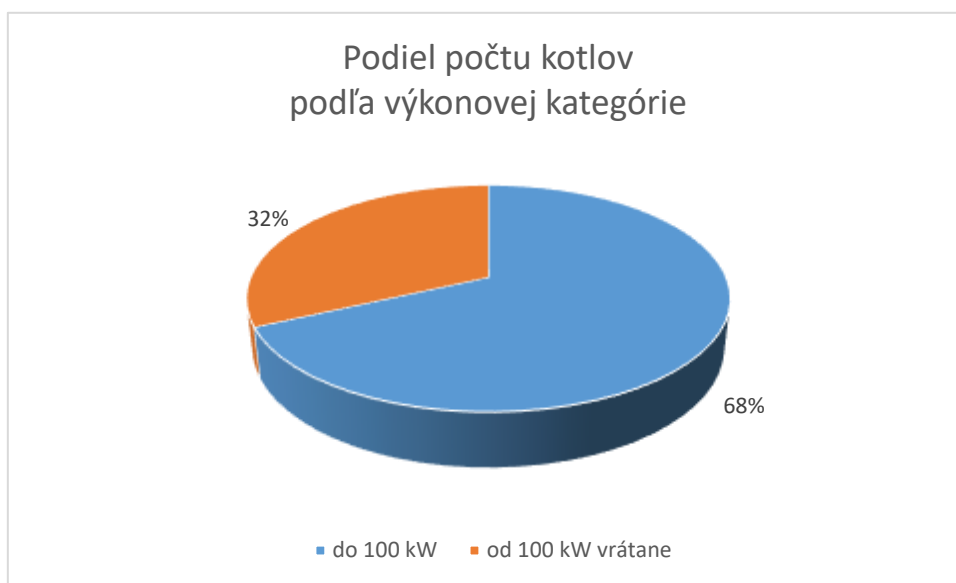


Graf č. 6-1: Podiel kontrolovaných kotlov v jednotlivých výkonových kategóriách podľa počtu



Graf č. 6-2: Podiel kontrolovaných kotlov v jednotlivých výkonových kategóriách podľa výkonu

6.2. ROZDELENIE KONTROLOVANÝCH KOTLOV PODĽA VÝROBCOV

Na **grafe č. 6-3** je uvedený počet kotlov pre desiatich najviac zastúpených výrobcov, s počtom kotlov viac ako 17 (vrátane), pripadajúcim na jedného výrobcu. Stĺpec ostatné obsahuje súčet 113 kotlov od ďalších 30 výrobcov, vrátane neuvedených.

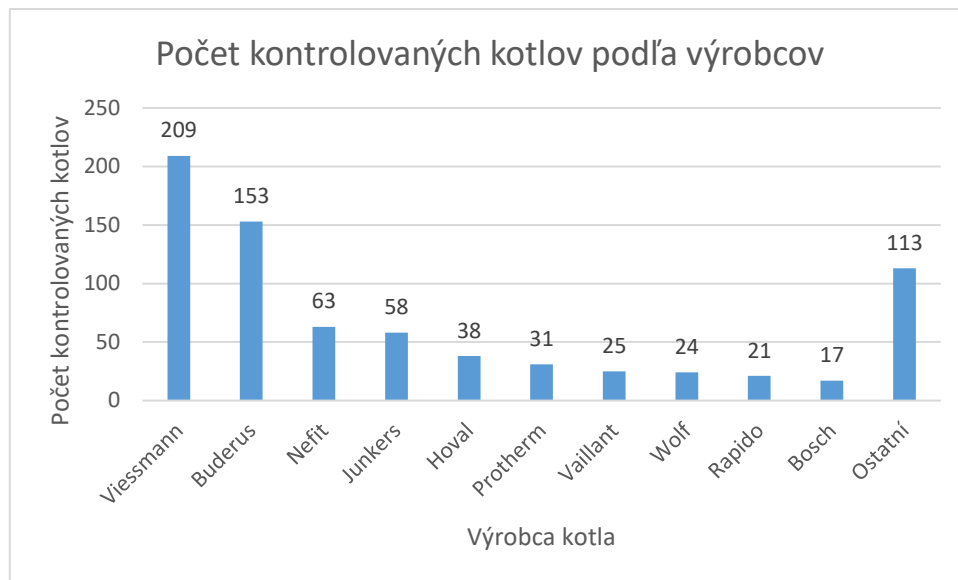

Graf č. 6-3: Počet kontrolovaných kotlov podľa výrobcov

Na grafe č. 6-4 je zobrazených prvých 10 výrobcov, ktorí majú najvyšší súčtový výkon v kW. Najnižší súčtový výkon predstavuje 49,9 kW a najviac 41 369,36 kW celkového súčtového výkonu kotlov. Stĺpec „Ostatní“ predstavuje súčtový celkový výkon kotlov 13 390,6 kW od ďalších 30 výrobcov.



Obr. č. 6-4: Výkon kontrolovaných kotlov podľa výrobcov

Z uvedených informácií vyplýva, že podľa počtu aj podľa inštalovaného výkonu kotlov má najväčší podiel v rámci kontrolovanej vzorky za rok 2024 spoločnosť VIESSMANN, nasledovaná spoločnosťou Buderus.

6.3. KOTLY S NEVYHOVUJÚCOU ÚČINNOSŤOU

Účinnosť kotlov bola hodnotená pre jednotlivé výkonové kategórie kotlov na základe kritérií ustanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch nasledovne:

- do 100 kW - podľa prílohy č. 2 k vyhláške MH SR č. 422/2012 Z. z.,
- od 100 kW vrátane - podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚRSO č. 328/2005 Z. z.

Z celkového počtu 752 kotlov požadovaným minimálnym hodnotám nevyhovelo 16 kotlov. Z uvedeného počtu sú všetky využívajúce zemný plyn a 6 z nich je starších ako 20 rokov. Počas výkonu kontroly vykurovacieho systému bolo z rôznych dôvodov 20 kotlov mimo prevádzky, účinnosť týchto kotlov nebolo možné vyhodnotiť.

Na grafoch č. 6-5 a č. 6-6 je znázornený percentuálny podiel kotlov s nevyhovujúcou účinnosťou z hľadiska počtu, ako aj z hľadiska podielu inštalovaného výkonu v rámci 752 kotlov kontrolovaných v roku 2024.



Graf č. 6-5: Podiel kotlov s nevyhovujúcou účinnosťou podľa počtu



Graf č. 6-6: Podiel kotlov s nevyhovujúcou účinnosťou podľa výkonu

6.4. POSÚDENIE VÝKONU KOTLA VZHLÁDOM NA POTREBU TEPLA BUDOVY

Podľa § 2 písm. g) vyhlášky č. 422/2012 Z. z. oprávnená osoba má v rámci kontroly vykonať nielen posúdenie účinnosti kotla, ale aj posúdenie jeho výkonu vzhľadom na potrebu tepla budovy.

Z celkového počtu 29 oprávnených osôb, vo svojich správach za rok 2024 uvádza 20 oprávnených osôb posúdenie výkonu kotla vzhľadom na potrebu tepla budovy (t. j. zhruba 69 %).

6.5. OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Z celkového počtu 301 správ bolo v 20 z nich uvedené, že súčasťou vykurovacieho systému sú aj obnoviteľné zdroje energie. Potenciál na inštaláciu obnoviteľných zdrojov, t. j. odporučená ich inštalácia, bol identifikovaný v 75 správach.

7. VYHODNOTENIE SPRÁV Z PRAVIDELNEJ KONTROLY VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

V priebehu roka 2024 agentúra vykoná v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 314/2012 Z. z. kontrolu štatisticky významnej vzorky správ z kontroly, čo by v prípade 301 zaslaných správ predstavovalo minimálne 15 správ (5% z celkového počtu). Zo zákona však vyplýva aj povinnosť, kontrolovať minimálne jednu správu z kontroly od každej oprávnenej osoby, ktorá správu z kontroly zaslala. Celkový počet kontrol bude vykonaný pre minimálne 29 správ.

Informácie o výsledkoch kontroly budú prezentované v rámci aktualizacej odbornej prípravy v roku 2025.